


Расчетная схема газопроводов высокого Р до 6кгс/см² и низкого Р до 270 мм. в. ст. давления д.Старощербаково Щербаковского сельсовета
Карта М1:2 000

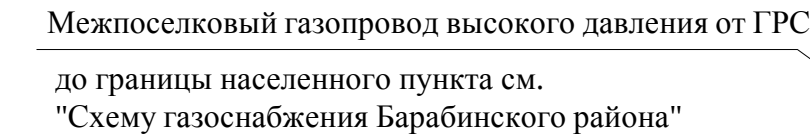

Условные обозначения

- | | |
|---|---|
|  | — Проектируемый потребитель природного газа, котельная |
|  | — Проектируемый газорегуляторный пункт |
|  | — Проектируемый газопровод низкого давления Р до 270мм.в.ст. |
|  | — Проектируемый газопровод высокого давления Р до 6кгс/см2 |
| $dy=80$ | — Условный диаметр газопровода, мм. |
| $L=504$ | — Длина расчетного участка,м. |
| $Q=50$ | — Расчетный расход газа, м3/час. |
| $P=6.98$ | — Давление газа в газопроводе высокого давления (абс.), кгс/см2 |
| $P=254.34$ | — Давление газа в газопроводе низкого давления (абс.), мм.в.ст. |
|  | — Отключающее устройство |

						1691 - CX					
						Схема газоснабжения Щербаковского сельсовета Барабинского района Новосибирской области					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Старший	Лист	Листов
ГПТ	Шилькина					Схема газоснабжения д. Старощорбаково			CX	2	6
контр.	Галатина										
Проверил	Шилькина										
Исполнител	Амирова										
						Расчетная схема газопроводов высотного Р до биогаса и низкого Р до 270 мм с.ст. давления. М.1:2000					
						Не ОАО "ТИПРОНИНГАЗ" г. Новосибирск					